

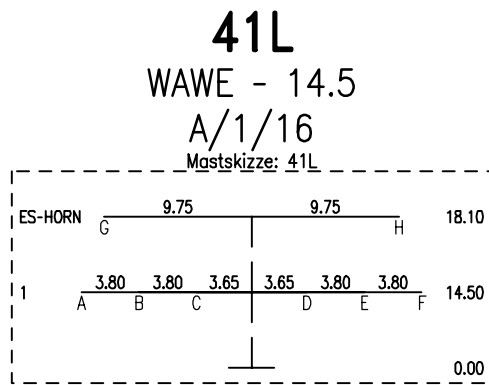
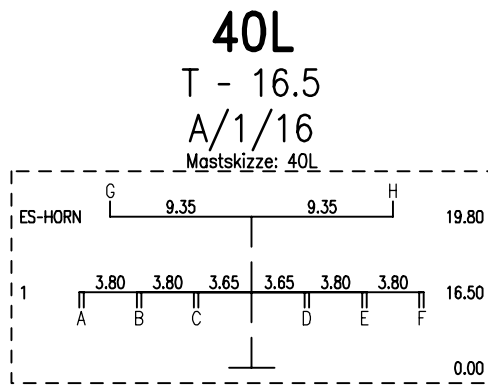


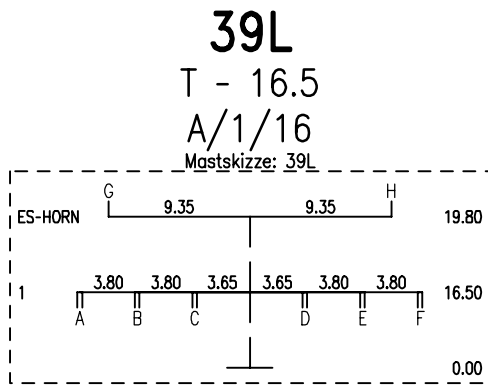

SEIL	ART	BÜNDEL	SEILBEZEICHNUNG	AUSL. TEMP.	S _M (N/mm²)	S _G (N/mm²)	S _{sch} (N/mm²)	STATUS
A	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	81.70	81.70	Soll I25
B	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	81.65	81.65	Soll I25
C	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	81.60	81.60	Soll I25
D	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	81.51	81.51	Soll I25
E	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	81.46	81.46	Soll I25
F	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	81.42	81.42	Soll I25
G	SLH	1	122-AL3/51-A20SA	40° KRD	67.00	141.01	141.01	Soll I25
H	SLH	1	122-AL3/51-A20SA	40° KRD	67.00	140.24	140.24	Soll I25

Masttypen: A/1/16
Berechnungsverfahren Ket, Norm VDE 4/16 HSP, q= 9.81 m/s²
1 fache Windlast Zone 2 (50J-Zug/3J-Aus), 2 fache Eislast (Zone 2)

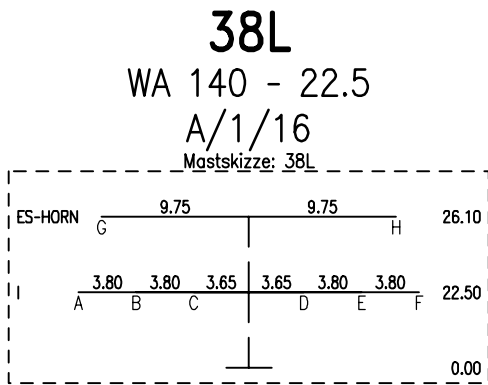

Entwurfsbearbeitung:		Datum	Zeichen
	eingemessen:	März 2023	Nebel & Partner
	gezeichnet:	02.05.2023	Str/EUROPTEN
geprüft:	06.06.2023 Grünenwald		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
4			
3			
2			
1			

Planung

110-kV Hochspannungsfreileitung Ebenheim – Langensalza	Unterlage: Höhenplan Blatt Nr.: 10 Reg. Nr.:		
	geprüft:	Datum	Zeichen
	der Längen = 1 : 2500 der Höhen = 1 : 500		

aufgestellt: TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG Bereich Bau und Betrieb	gez. Litzkendorf	Erfurt, den 08.11.2024

