

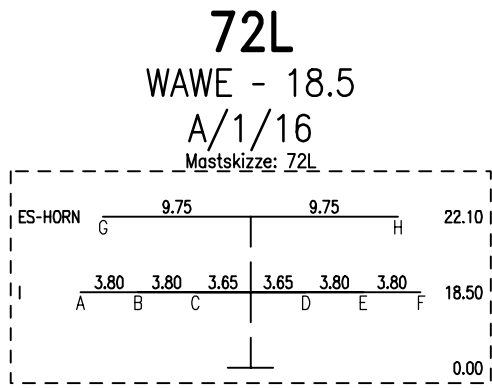
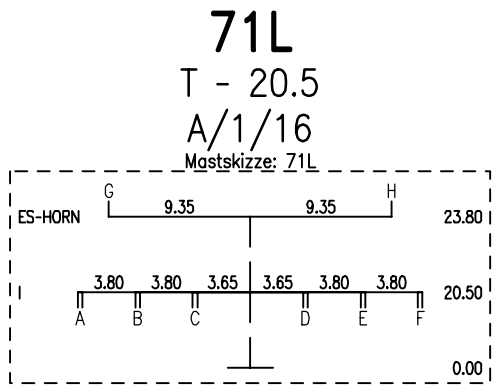


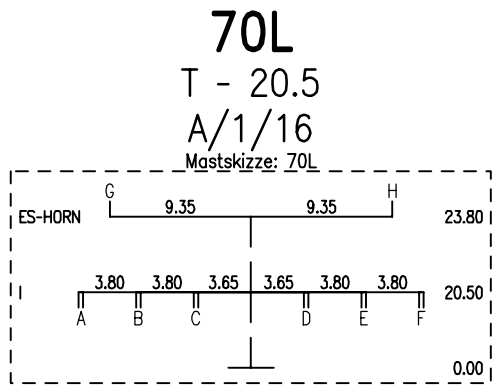

SEIL	ART	BUNDEL	SEILBEZEICHNUNG	AUSL. TEMP.	S _M (N/mm²)	S _G (N/mm²)	S _N (N/mm²)	STATUS
A	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	82.65	82.65	Soll I25
B	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	82.69	82.69	Soll I25
C	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	82.73	82.73	Soll I25
D	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	82.81	82.81	Soll I25
E	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	82.85	82.85	Soll I25
F	110	2V	AL/ST 385/35	80° KRD	44.00	82.89	82.89	Soll I25
G	SLH	1	122-AL3/51-A20SA	40° KRD	67.00	150.66	150.66	Soll I25
H	SLH	1	122-AL3/51-A20SA	40° KRD	67.00	151.26	151.26	Soll I25

Masttypen: A/1/16
Berechnungsverfahren Ket, Norm VDE 4/16 HSP, q= 9.81 m/s²
1 fache Windlast Zone 2 (50J-Zug/3J-Aus), 2 fache Eislast (Zone 2)

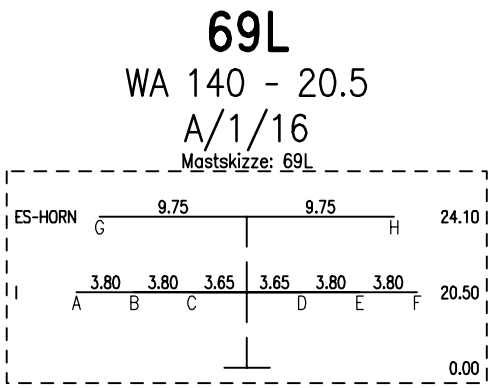

Entwurfsbearbeitung:		Datum	Zeichen
	eingemessen:	August 2015	Nebel & Partner
	gezeichnet:	02.05.2023	Str/EUROPTEN
	geprüft:	06.06.2023	Grünenwald

4		
3		
2		
1		
Nr.	Art der Änderung	Datum
		Zeichen

Planung

110-kV Hochspannungsfreileitung Ebenheim – Langensalza

Unterlage: Höhenplan
Blatt Nr.: 17
Reg. Nr.:

von Mast 69L bis Mast 72L

aufgestellt:
TEN Thüringer Energienetze GmbH& Co.KG
Bereich Bau und Betrieb

gez. Litzkendorf

Erfurt, den 08.11.2024

	Datum	Zeichen
geprüft:		
	der Längen = 1 : 2500	
Maßstab:	der Höhen = 1 : 500	

Höhenanschluss:
Herkunft :
Lage :
Art, Nr. :
Höhe ü. NHN16 :
Letzte Festl. :

